

Перв. примен.

Спроб. №

Подпись и дата



Инв. № дубл.

Взам. инв. №



Подпись и дата


Инв. № подл.

Альфа СПД 2

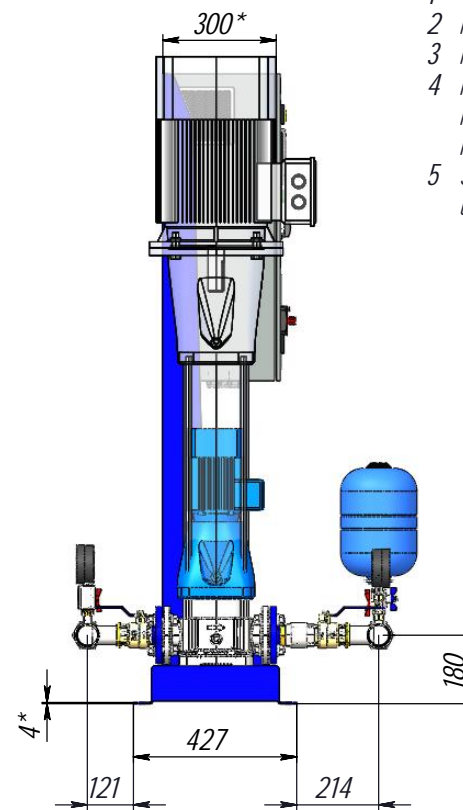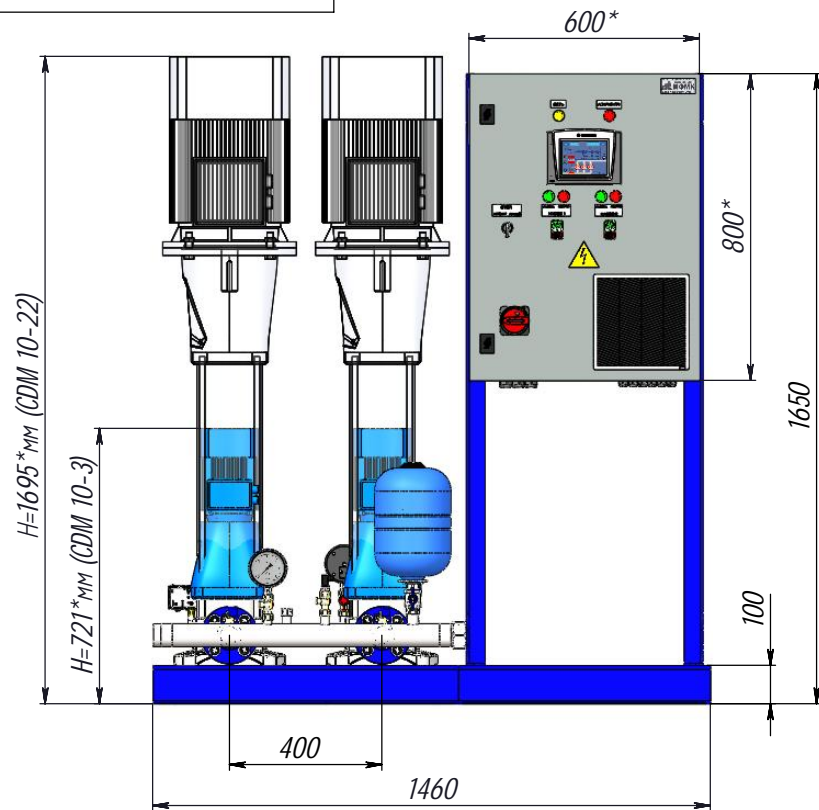

- 1 \*Размеры для справок.
- 2 Присоединительные размеры выдержать в пределах допуска  $\pm IT16/2$ .
- 3 Масса указана без учета ШУ.
- 4 Подключение насосной установки к процессу производить только с применением виброизолирующих вставок с учетом давления процесса и типа подключения резьба или фланец.
- 5 Запрещено передавать вертикальные или горизонтальные нагрузки от трубопроводов подключения на коллекторы станции.

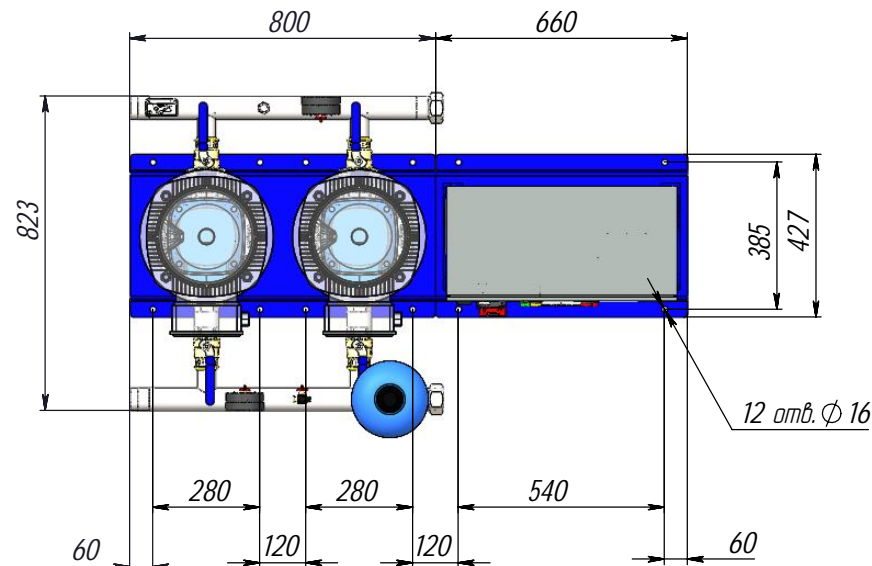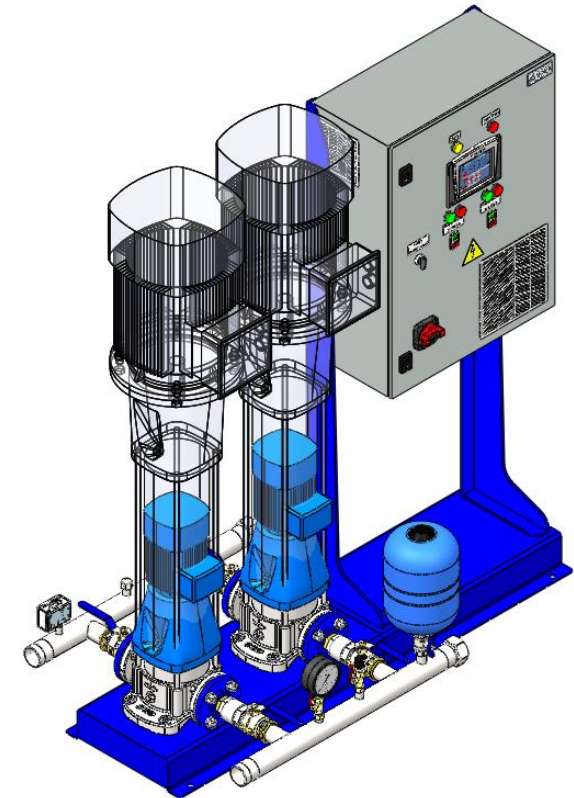

					Серия насосов CDM 10-1 . . . CDM 10-22				
					АЛЬФА STREAM СПД 2 CDM 10-3 1,1 кВт КЧ 50 мм СБ	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				230	1:14
Разраб.		Ишутина Н.Ю.		26.07.2024					
Проверил		Артеменко Л.Ю.							
Т. контроль		Артеменко Л.Ю.							
Нач. КБ		Свечников А.В.			Стандартная комплектация.	Лист 1		Листов	
Н. контроль		Одринская А.Н.							
Утв.		Свечников А.В.							